



61, Rue Jean Briaud - 33700 MERIGNAC



Philippe et Mathieu SANCHEZ
25 Chemin d'Eyquem - B.P. 40003 - 33652 LA BREDE
Tél.: 05 57 97 95 95 - Fax: 05 57 97 95 90
Mail: contact@sanchezgeometre.com

PLAN APRES TRAVAUX Réseau réalisé par le Maître d'Ouvrage

AFFAIRE ENEDIS
N° DC26/084102
RAC-23-1SFK9AJFDV

Département de la Gironde - Commune de AMBARES et LAGRAVE

"La clé des champs"
Viabilisation de 4 lots
2, rue du treuil

N° de consultation GU : DT N° : 2024091036251S02

plan N°240932

Coordonnés : X = 1424721 Y = 4198810 RGF93-CC45

INTERLOCUTEURS:	Nom	Téléphone	e-mail
Site Ingénierie Aquitaine Nord	Loïc SANCHEZ	07.61.21.74.64	loic.sanchez@enedis.fr
Maître d'Oeuvre VRD	Géomètres SANCHEZ - Romain THIBAUT	06.46.27.32.85	romainthibaut.geometre@gmail.com
Bureau d'étude	Alain DE ALMEIDA	06.59.43.24.00	a-dealmeida@orange.fr
Entreprise Travaux	Jean philippe RODRIGUES	06.70.41.23.98	stp.rodriques@hotmail.fr

Modifications	N°	Demandées		Etablies		Vérifiées	
	Indice	Par	le	Par	le	Par	le
Plan pour accord	1	JP.R	09/09/2024	A2A	12/09/2024		
Plan Après Travaux	1	JP.R	18/06/2025	A2A	18/06/2025		

APPROBATION DEFINITIVE ET CONTROLE DE QUALITE

BUREAU D'ETUDE			MAITRE D'OEUVRE		
Nom	Date	Signature	Nom	Date	Signature
A. DE ALMEIDA	12/09/2024				

PLAN MINUTE

ENTREPRISE DE TRAVAUX	Nom	Date	Signature
 12, allée du lavoir - 33470 GUJAN MESTRAS 06.70.41.23.98	Jean ph. RODRIGUES		
BUREAU D'ETUDE	A. DE ALMEIDA		


Alain de Almeida
06.59.43.24.00 - a-dealmeida@orange.fr

ETAT SOUTERRAIN													
<u>N° Affaire</u> : DC26/084102 RAC-23-1SFK9AJFDV				<u>Chargé d'affaire</u> : Loïc SANCHEZ									
<u>Commune</u> : AMBARES & LAGRAVE				<u>Code INSEE</u> : 33003									
<u>Entreprise</u> : STP				<u>N° Etude</u> : 240932									
<u>Poste(s) concerné(s)</u> :				"Carteau" 33003P0077									
TRANCHEES ET CONDUCTEURS													
Repères	TRANCHEES			CABLES							FOURREAUX		
	Type	Lg	Nb		HTA	BTA			BRCHT		Ø90	Ø100	Ø160
				3x240	3x150	3x240	3x150	3x95	4x35	2x35			
B - B	Travaux sous CRRO	91.00m	3						67 m	33 m			
Total		91.00m							67 m	33m		27 m	
Total x1.05									70 m	34m			


DETAIL DES BRANCHEMENTS

BRANCHEMENTS - LR-DI	PMR/OCB	Type	PS Kva	Type Utilisations	Type Branch.	LR : Liaison Réseau						DI: Dérivations Individuelles					
	Repère	Action	Type	Section Nature	Long. Géo	Long. Elec.	TPC	Repère	Action	Type	Section Nature	Long. Géo	Long. Elec.	TPC			
	Lot 1	I		C	T1-mono	RM1											
	Lot 2	I		C	T1-mono	RM2											
	Lot 3	I		C	T1-mono	RM2-cb	Pose	S	4x35Al	12.66m	15.00m	Ø90					
	Lot 4	I		C	T1-mono	RM2-cb	Pose	S	4x35Al	15.34m	18.00m	Ø90					
TOTAL												33.00m					

Shéma électrique des travaux réalisés par le Maitre d'Ouvrege

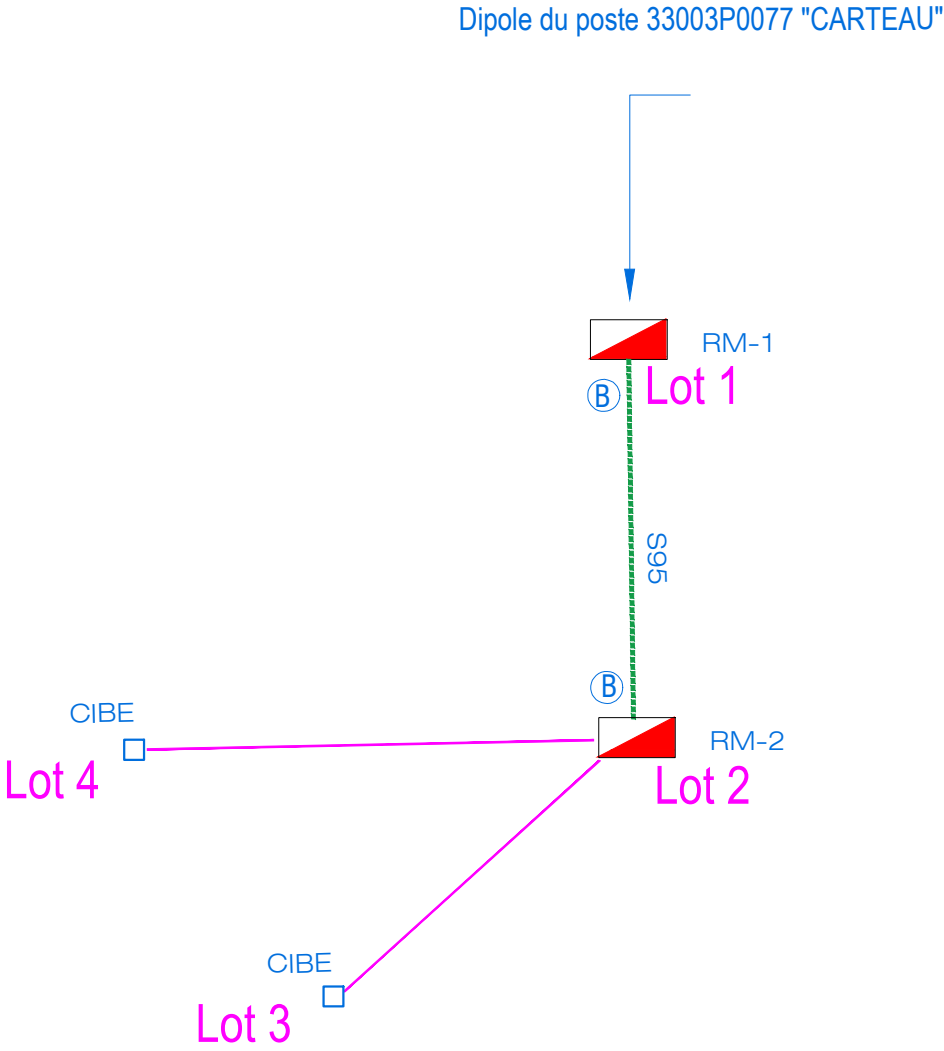

Découpage du plan

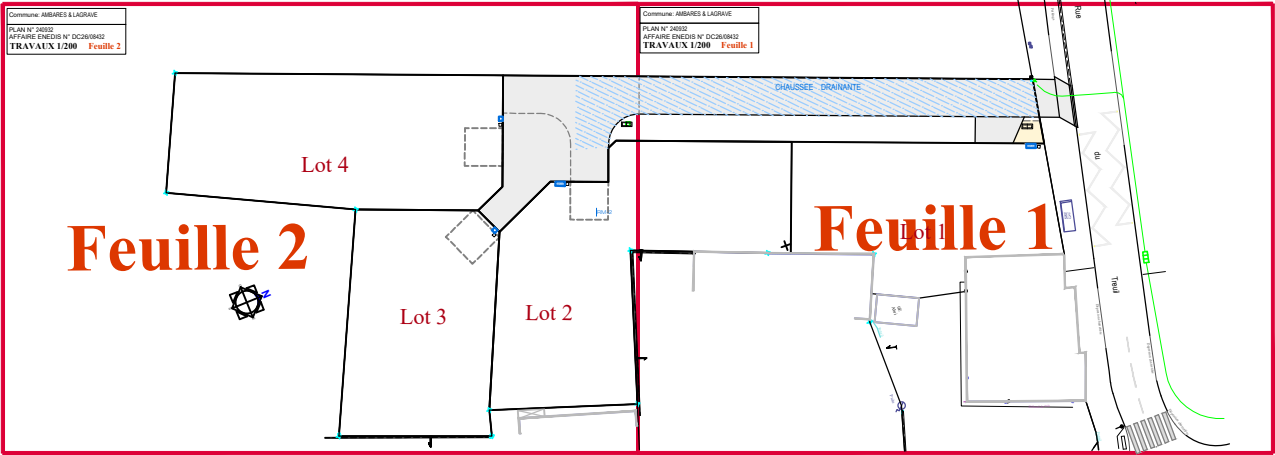

LEGENDE TRACE RESEAUX

HTA Aérienne Existante		Fourreaux ENEDIS	
HTA Aérienne à Supprimer		Eau Pluviale > 250	
HTA Souterraine à construire		Eau Pluviale <= 250	
HTA Souterraine Existante		Eau Potable > 250	
HTA Souterraine à Supprimer		Eau Potable <= 250	
BTA Aérienne Existante Nue		Eau Unitaire > 250	
BTA Aérienne Existante Tors.		Eau Unitaire <= 250	
BTA Aérienne à Supprimer		Eaux Usées > 250	
BTA Aérienne à Construire		Eaux Usées <= 250	
BTA Aérienne à Renforcer		Res. Tel. Pleine Terre	
Branchements aériens		Rés. Tel. sous fourreaux	
BTA souterraine à construire		Réseaux Cablés	
BTA souterraine à existante		Signalisation	
BTA souterraine à abandonner		Téléreport	
Branchement souterrain existant		Gaz Existant	
Branchement souterrain à poser			
EP Souterrain à construire			
EP Souterrain existant			

Symbologie générale de dépose

LEGENDE DES SYMBOLES

Supports béton HTA ou BTA	Simple	Portique	PH61
Existant			
A implanter			
A déposer			

Support bois Support FT

Interrupteurs aériens IA1 - IA2 - M2S - DRRA

LAMPES EP	Existante	A poser	A déposer

MISES A LA TERRE

Existante	A réaliser
0.35	0.50

ETIQUETTES SUPPORTS

EXISTANT INFO TST	A IMPLANTER INFO TST	A DEPOSER
SUPPORT	SUPPORT	SUPPORT
REPERE	REPERE	REPERE
à déposer	à déposer	à déposer

ACCESSOIRES

Coffret CIBE.	Brt. Type 2	TJ	C400	CIBE GV	Fausse Coupure	Colonne Montante	3D	REMBT	Jonction ou Dérivation BTA	Jonction ou Dérivation HTA

ETIQUETTE POSTE HTA/BTA

POSTE HTA/BTA		
Désignation	Existant	Projeté
Type		
Puissance transfo		
Tableau HTA		
Raccordement HTA		
Liaison transfo-tableau		
Nombre de départs BTA		
Tableau BTA		
EP - Télécommandes - Divers		

ETIQUETTES COFFRETS RESEAU OUBRANCHEMENT

85191	P050	REMBTnt	B2	BRANCHEMENT
Observations : En saillie				Observations : Encastré
1 ENV REMBT 450 PP GH + TLR				4x35AL SOUT L=12m00
1 JDB				1 COFFRET CIBE
2 RRD 150				2 RAC B4S/ CIBE
1 RBPM				4 MJBAS 35/25
1 RBPT				1 PROTECTION MECANIQUE
Rac. : 2 BT 150Al - 3 BRT 35AL				DECOUPE 1 TQC
1 MTN				DEPOSE 6M00 FACADE

